



Merkblatt **Kennzeichnung von Überflurhydranten**

Ausgabe: 04.2020

Herausgeber: Feuerwehr der Stadt Fulda
37.22 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Inhalt

1. Notwendigkeit	3
2. Farbliche Gestaltung.....	3
2.1 Überflurhydranten mit Fallmantel	3
2.2 Überflurhydranten ohne Fallmantel	4
3. Farbtöne	4

Impressum

Herausgeber

Magistrat der Stadt Fulda
Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst
37.22 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Kontakt

Amt für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst
37.22 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
An St. Florian 4
36041 Fulda

Telefon: 0661/102 3722
Fax: 0661/102 3748
E-Mail: vorbeugender-brandschutz@fulda.de
Internet: www.feuerwehr-fulda.de

1. Notwendigkeit


Hydranten dienen der Wasserentnahme durch die Feuerwehr zur Brandbekämpfung bei einem Brandereignis. Um im Einsatzfall eine bessere Erkennbarkeit und somit ein schnelleres Auffinden zu erreichen, soll eine einheitliche Farbgestaltung der Hydranten dazu beitragen.

Hinweis: *Die DIN EN 14384:2005 verweist hinsichtlich der farblichen Gestaltung von Überflurhydranten auf nationale Regelungen. Falls keine nationalen Regelungen hierzu getroffen sind, darf eine Regelung zwischen Anwender/Besteller und Hersteller vereinbart werden.*


Die Anforderungen und Regelungen der DIN EN 14384 bleiben hiervon unberührt.

2. Farbliche Gestaltung

2.1 Überflurhydranten mit Fallmantel

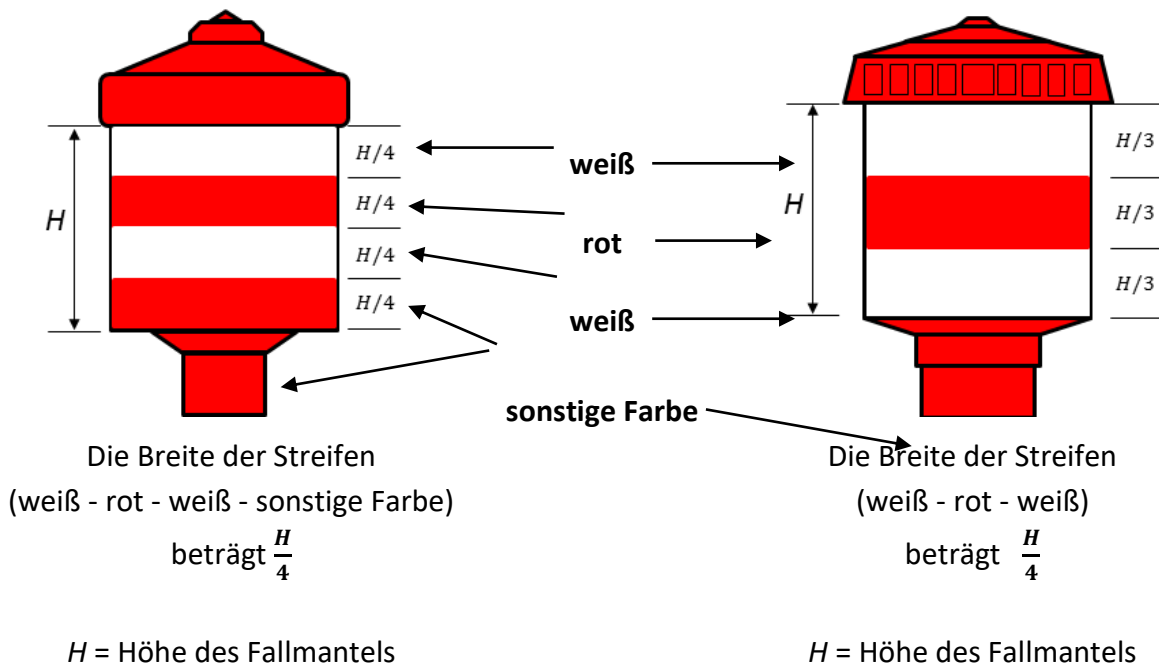

2.2 Überflurhydranten ohne Fallmantel

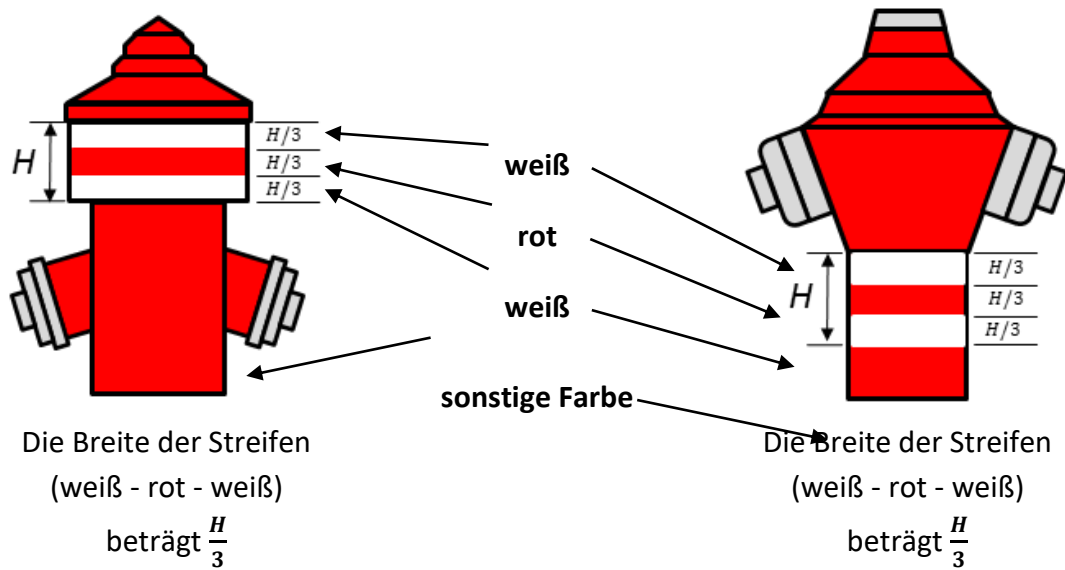

H = Höhe des Kopfes

H = Höhe der Kennzeichnung an der
 Säule (105 mm)

3. Farbtöne

Farbton	RAL-Farbcode
Feuerrot	RAL 3000
Reinweiß	RAL 9010

- sonstige Farbe - in der Farbgebung sonstiger sichtbarer Teile (bevorzugt in RAL 3000)